

Cliente: Bloques Barruca S.L.

P.I. Villalonquéjar, C/ López Bravo 14
09001 Burgos

Identificación de la muestra:


Enlucido de yeso de 1,5 cm + 1/2 pie de ladrillos de hormigón Barruca con dimensiones (25 x 10 x 11,5 cm) fabricado por Bloques Barruca + enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm.

Espesor Total: 14,5 cm.

Masa superficial: 220 kg/m².



Frec. <i>f</i> Hz	R dB
100	44,1
125	42,1
160	39,2
200	39,4
250	38,7
315	40,6
400	43,3
500	45,4
630	47,8
800	50,2
1000	52,7
1250	55,6
1600	58,9
2000	59,5
2500	61,8
3150	64,7
4000	65,9
5000	65,7

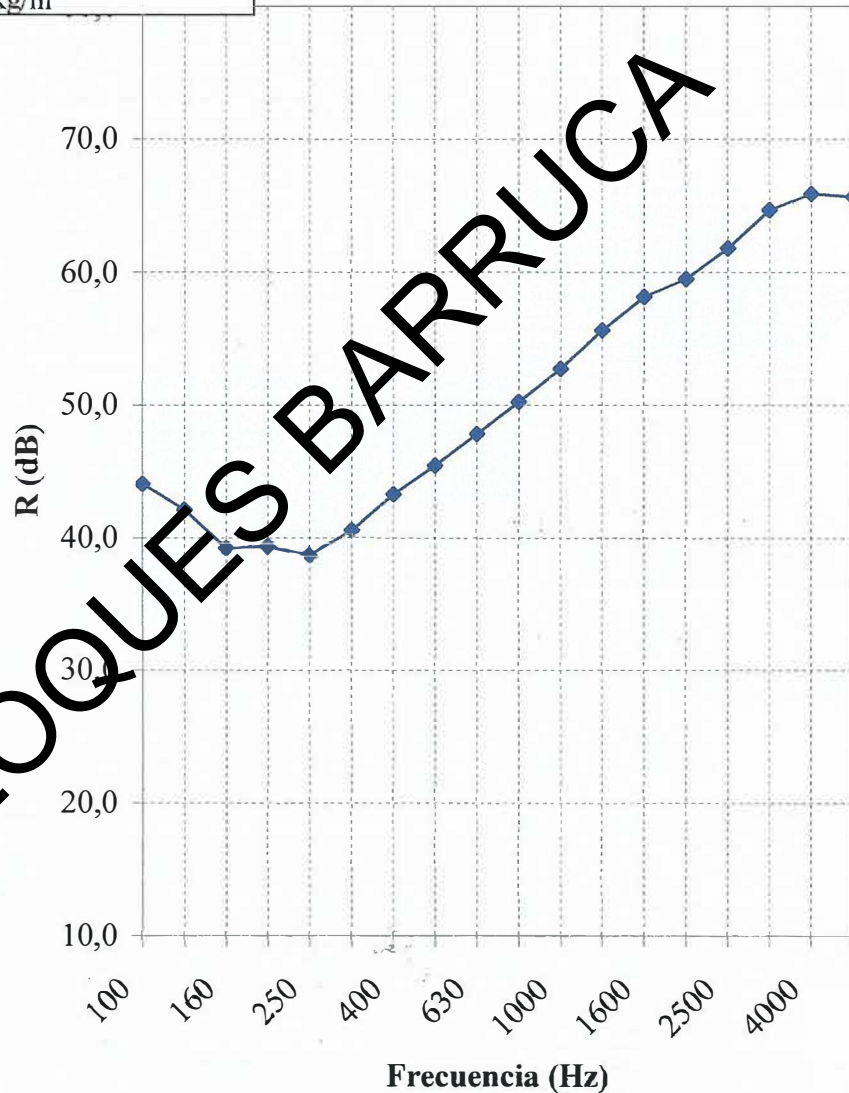

Aislamiento global calculado según la Norma ISO 717-1:1996:

$$R_w (C;Ctr) = 50 \quad (-1 ; -3) \text{ dB}$$

Aislamiento global en dBA (entre 100 y 5000 Hz):

$$R_A = 50,3 \text{ dBA}$$



Fecha ensayo:



Realizado por:

Revisado por:

Fdo: Álvaro Ramos Fdo: Angel Arenaz

